


## **KORASMART 1300**



Lokální větrací jednotka  
s rekuperací a hlukovým útlumem

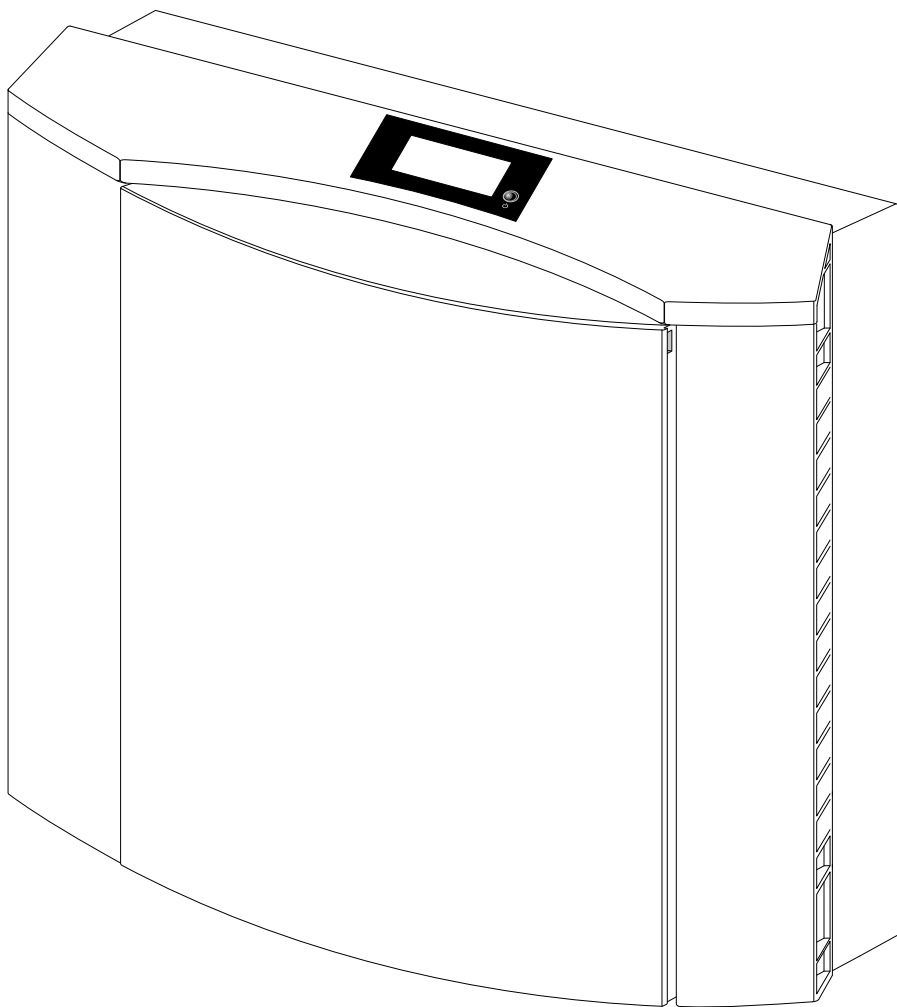


# KORASMART 1300

---

## Montáž do zdi

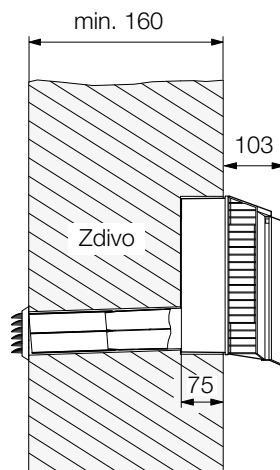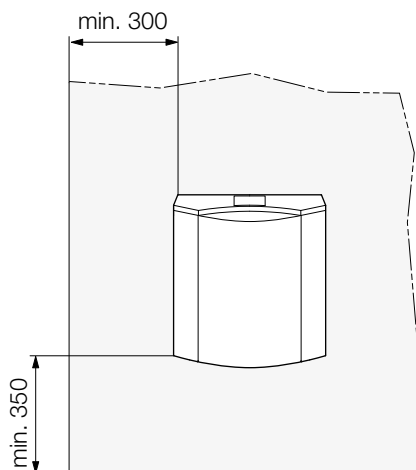

## Montáž na stěně

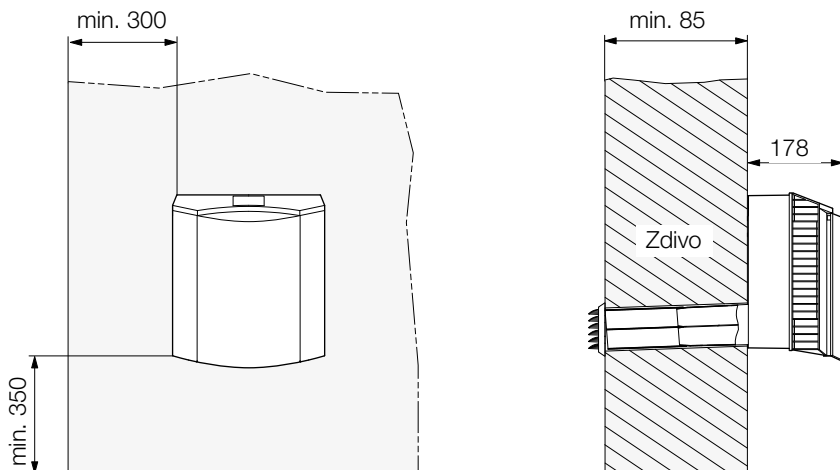

## Doporučené montážní rozměry

Montážní rozměr		Upozornění
Boční odstup	min. 300 mm	Minimální boční odstup je potřeba, aby překážka nebránila proudění vzduchu.
Montážní výška	min. 350 mm	Maximální montážní výška zajišťuje bezproblémové ovládání přístroje.
Jádrové vrtání	Ø 120 mm	Průchod stěnou pro PVC trubku (vnější Ø 110 mm).

Technické zmeny a zmeny farieb vyhradené.



**KORADO, a.s.**

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová


Czech Republic

e-mail: [info@korado.cz](mailto:info@korado.cz)

**[www.korado.cz](http://www.korado.cz)**

## KORASMART 1300



Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou  
a hlukovým útlmom do steny

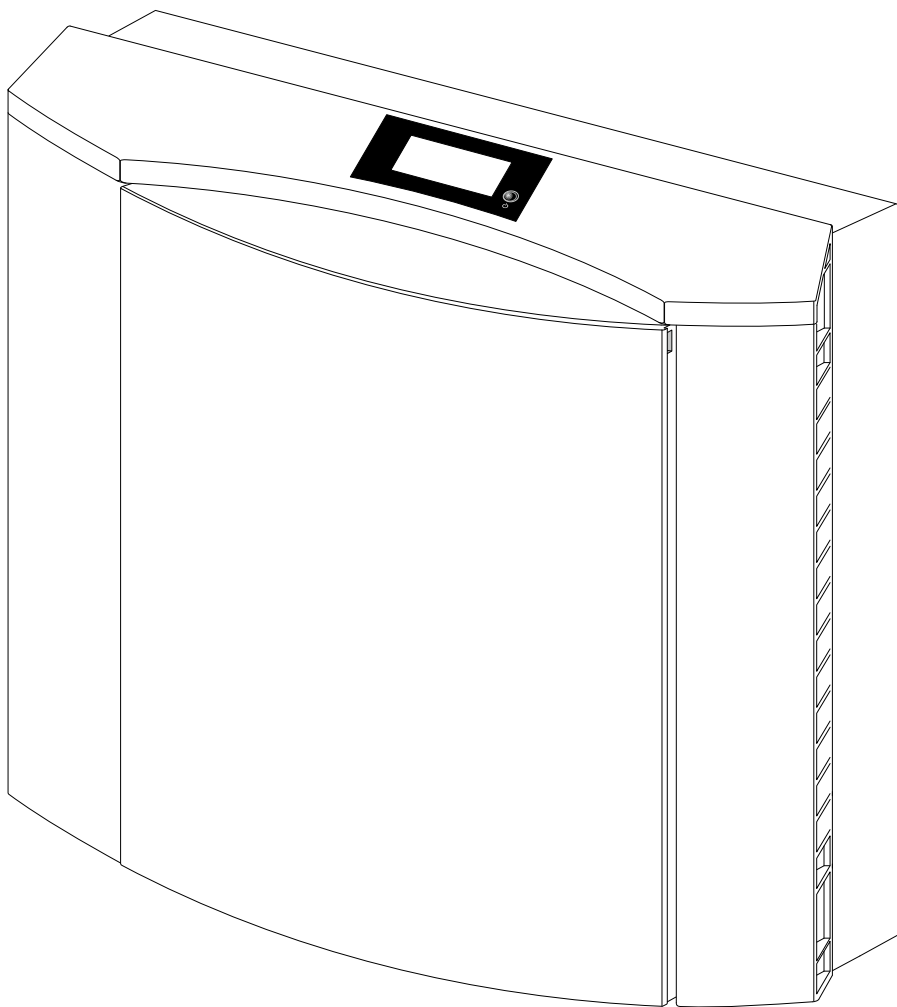


# KORASMART 1300

---

## Montáž v murive

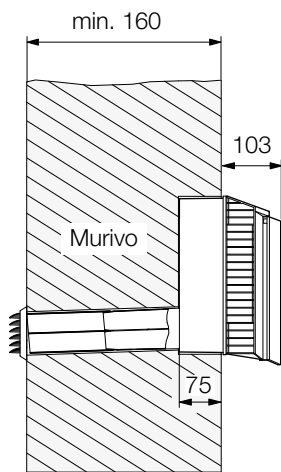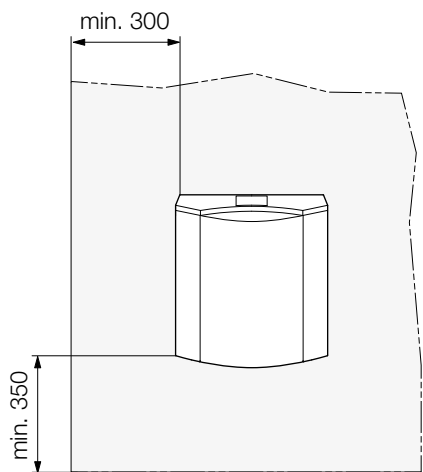

## Montáž na stene

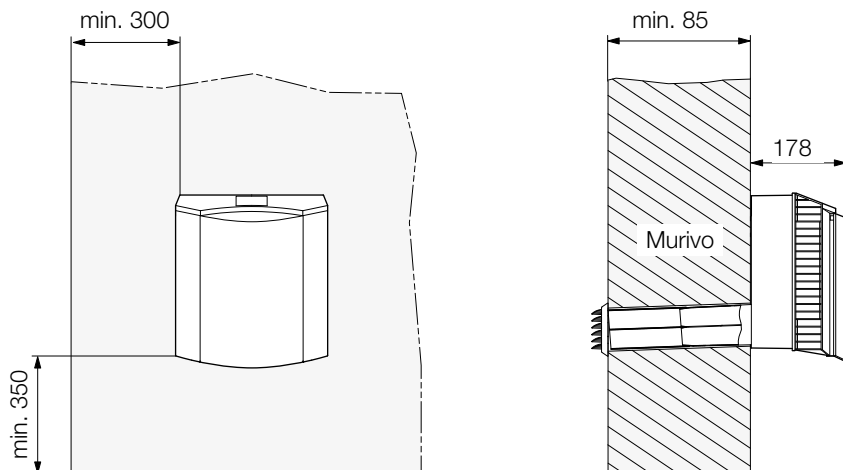

## Odporúčané montážne rozmery

Montážny rozmer		Upozornenie
Bočný odstup	min. 300 mm	Je potrebný minimálny bočný odstup, aby prekážka nebránila prúdeniu vzduchu.
Montážna výška	min. 350 mm	Maximálna montážna výška zaisťuje bezproblémové ovládanie prístroja.
Jadrové vrtanie	Ø 120 mm	Priechod cez stenu pre PVC rúru (vonkajší Ø 110 mm).

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.



**KORADO, a.s.**

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic


e-mail: [info@korado.cz](mailto:info@korado.cz)

**[www.korado.com](http://www.korado.com)**



## KORASMART 1300



Lokale Belüftungseinheit mit Rekuperation  
und mit Schalldämmung in die Wand

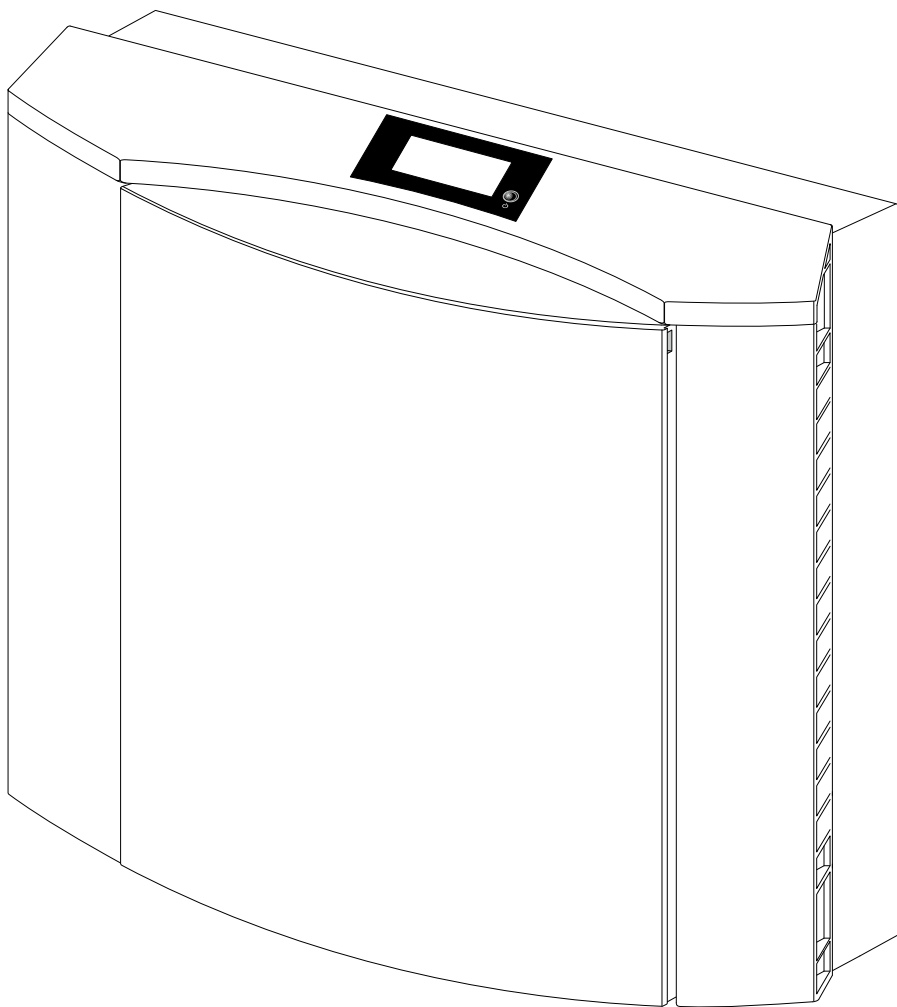


# KORASMART 1300

---

## Montage im Mauerwerk

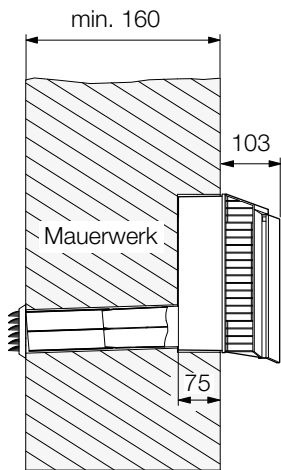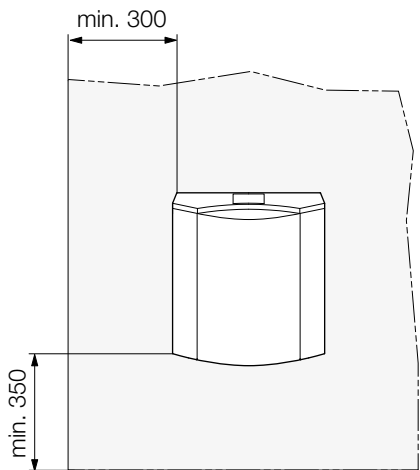

## Montage an der Wand

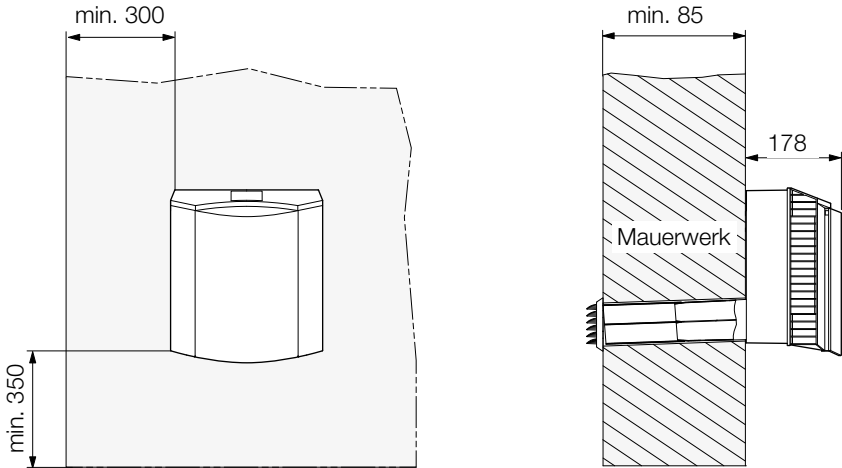

## Empfohlene Einbaumaße

Einbaumaß		Hinweis
Seitlicher Abstand	min. 300 mm	Minimaler Seitenabstand ist notwendig, damit das Hindernis die Luftströmung nicht behindert.
Einbauhöhe	min. 350 mm	Maximale Montagehöhe sichert die problemlose Steuerung des Gerätes.
Kernbohrung	Ø 120 mm	Wanddurchführung für PVC-Rohr (Außen-Ø 110 mm).

Technical and colour modifications reserved.



**KORADO, a.s.**

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová


Czech Republic

e-mail: [info@korado.cz](mailto:info@korado.cz)

**[www.korado.com](http://www.korado.com)**

## **KORASMART 1300**



Local ventilation unit with  
heat recovery and noise reduction

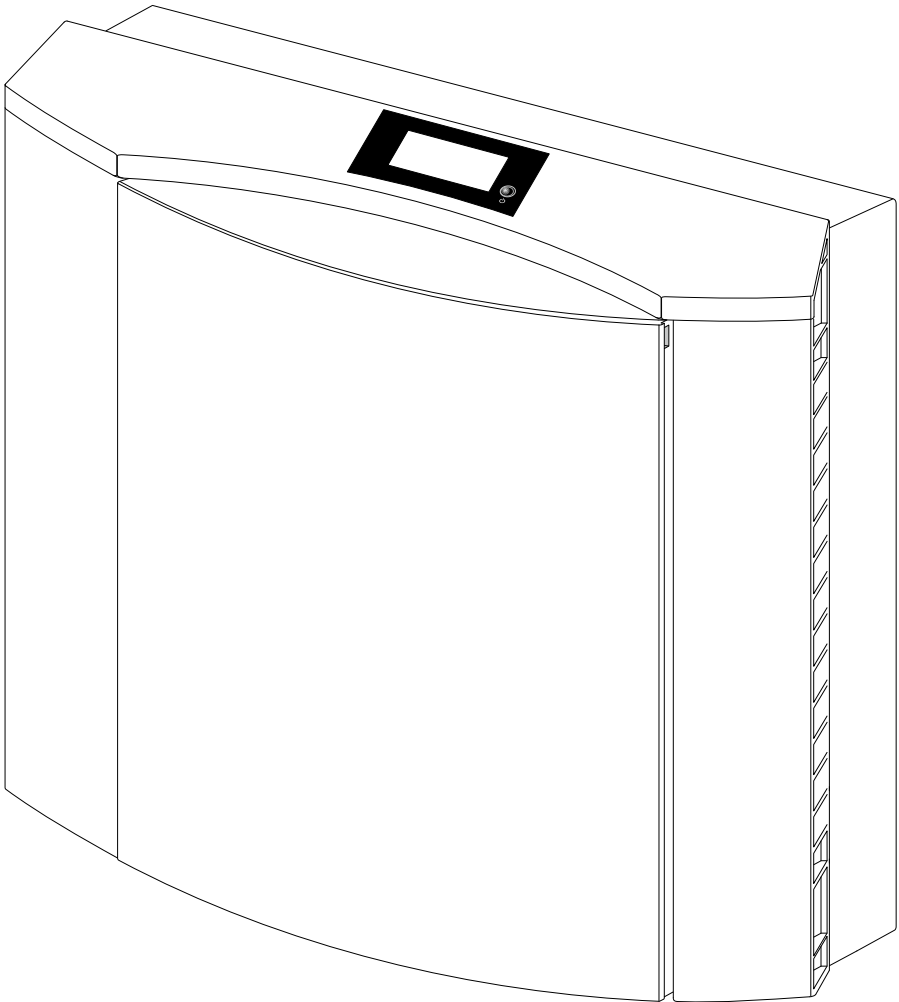


# KORASMART 1300

---

## Mounting into the wall

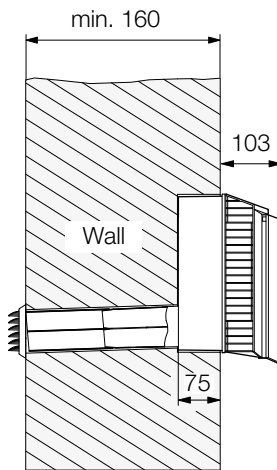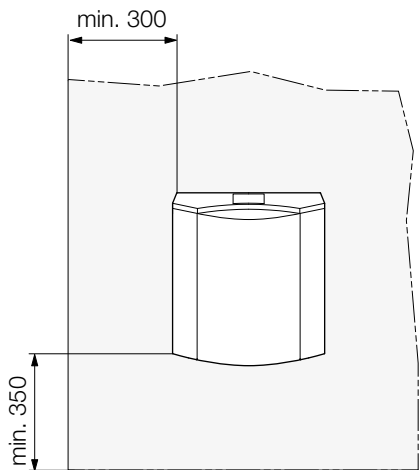

## Mounting on the wall

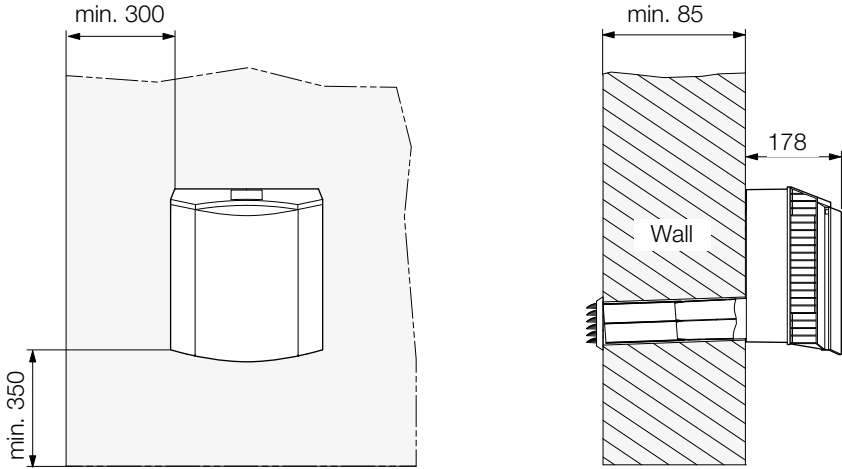

## Recommended mounting dimensions

Mounting dimensions		Note
Lateral distance	min. 300 mm	The minimum lateral distance is needed in order to let the air flow around the device.
Mounting height	min. 350 mm	The maximum mounting height allows a comfortable and problem-free control of the device.
Core drilling	Ø 120 mm	Wall duct for the PVC pipe (outer Ø 110 mm).

Technické a barevné změny vyhrazeny.



**KORADO, a.s.**

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic

☎ 800 111 506

e-mail: [info@korado.cz](mailto:info@korado.cz)

**[www.korado.cz](http://www.korado.cz)**